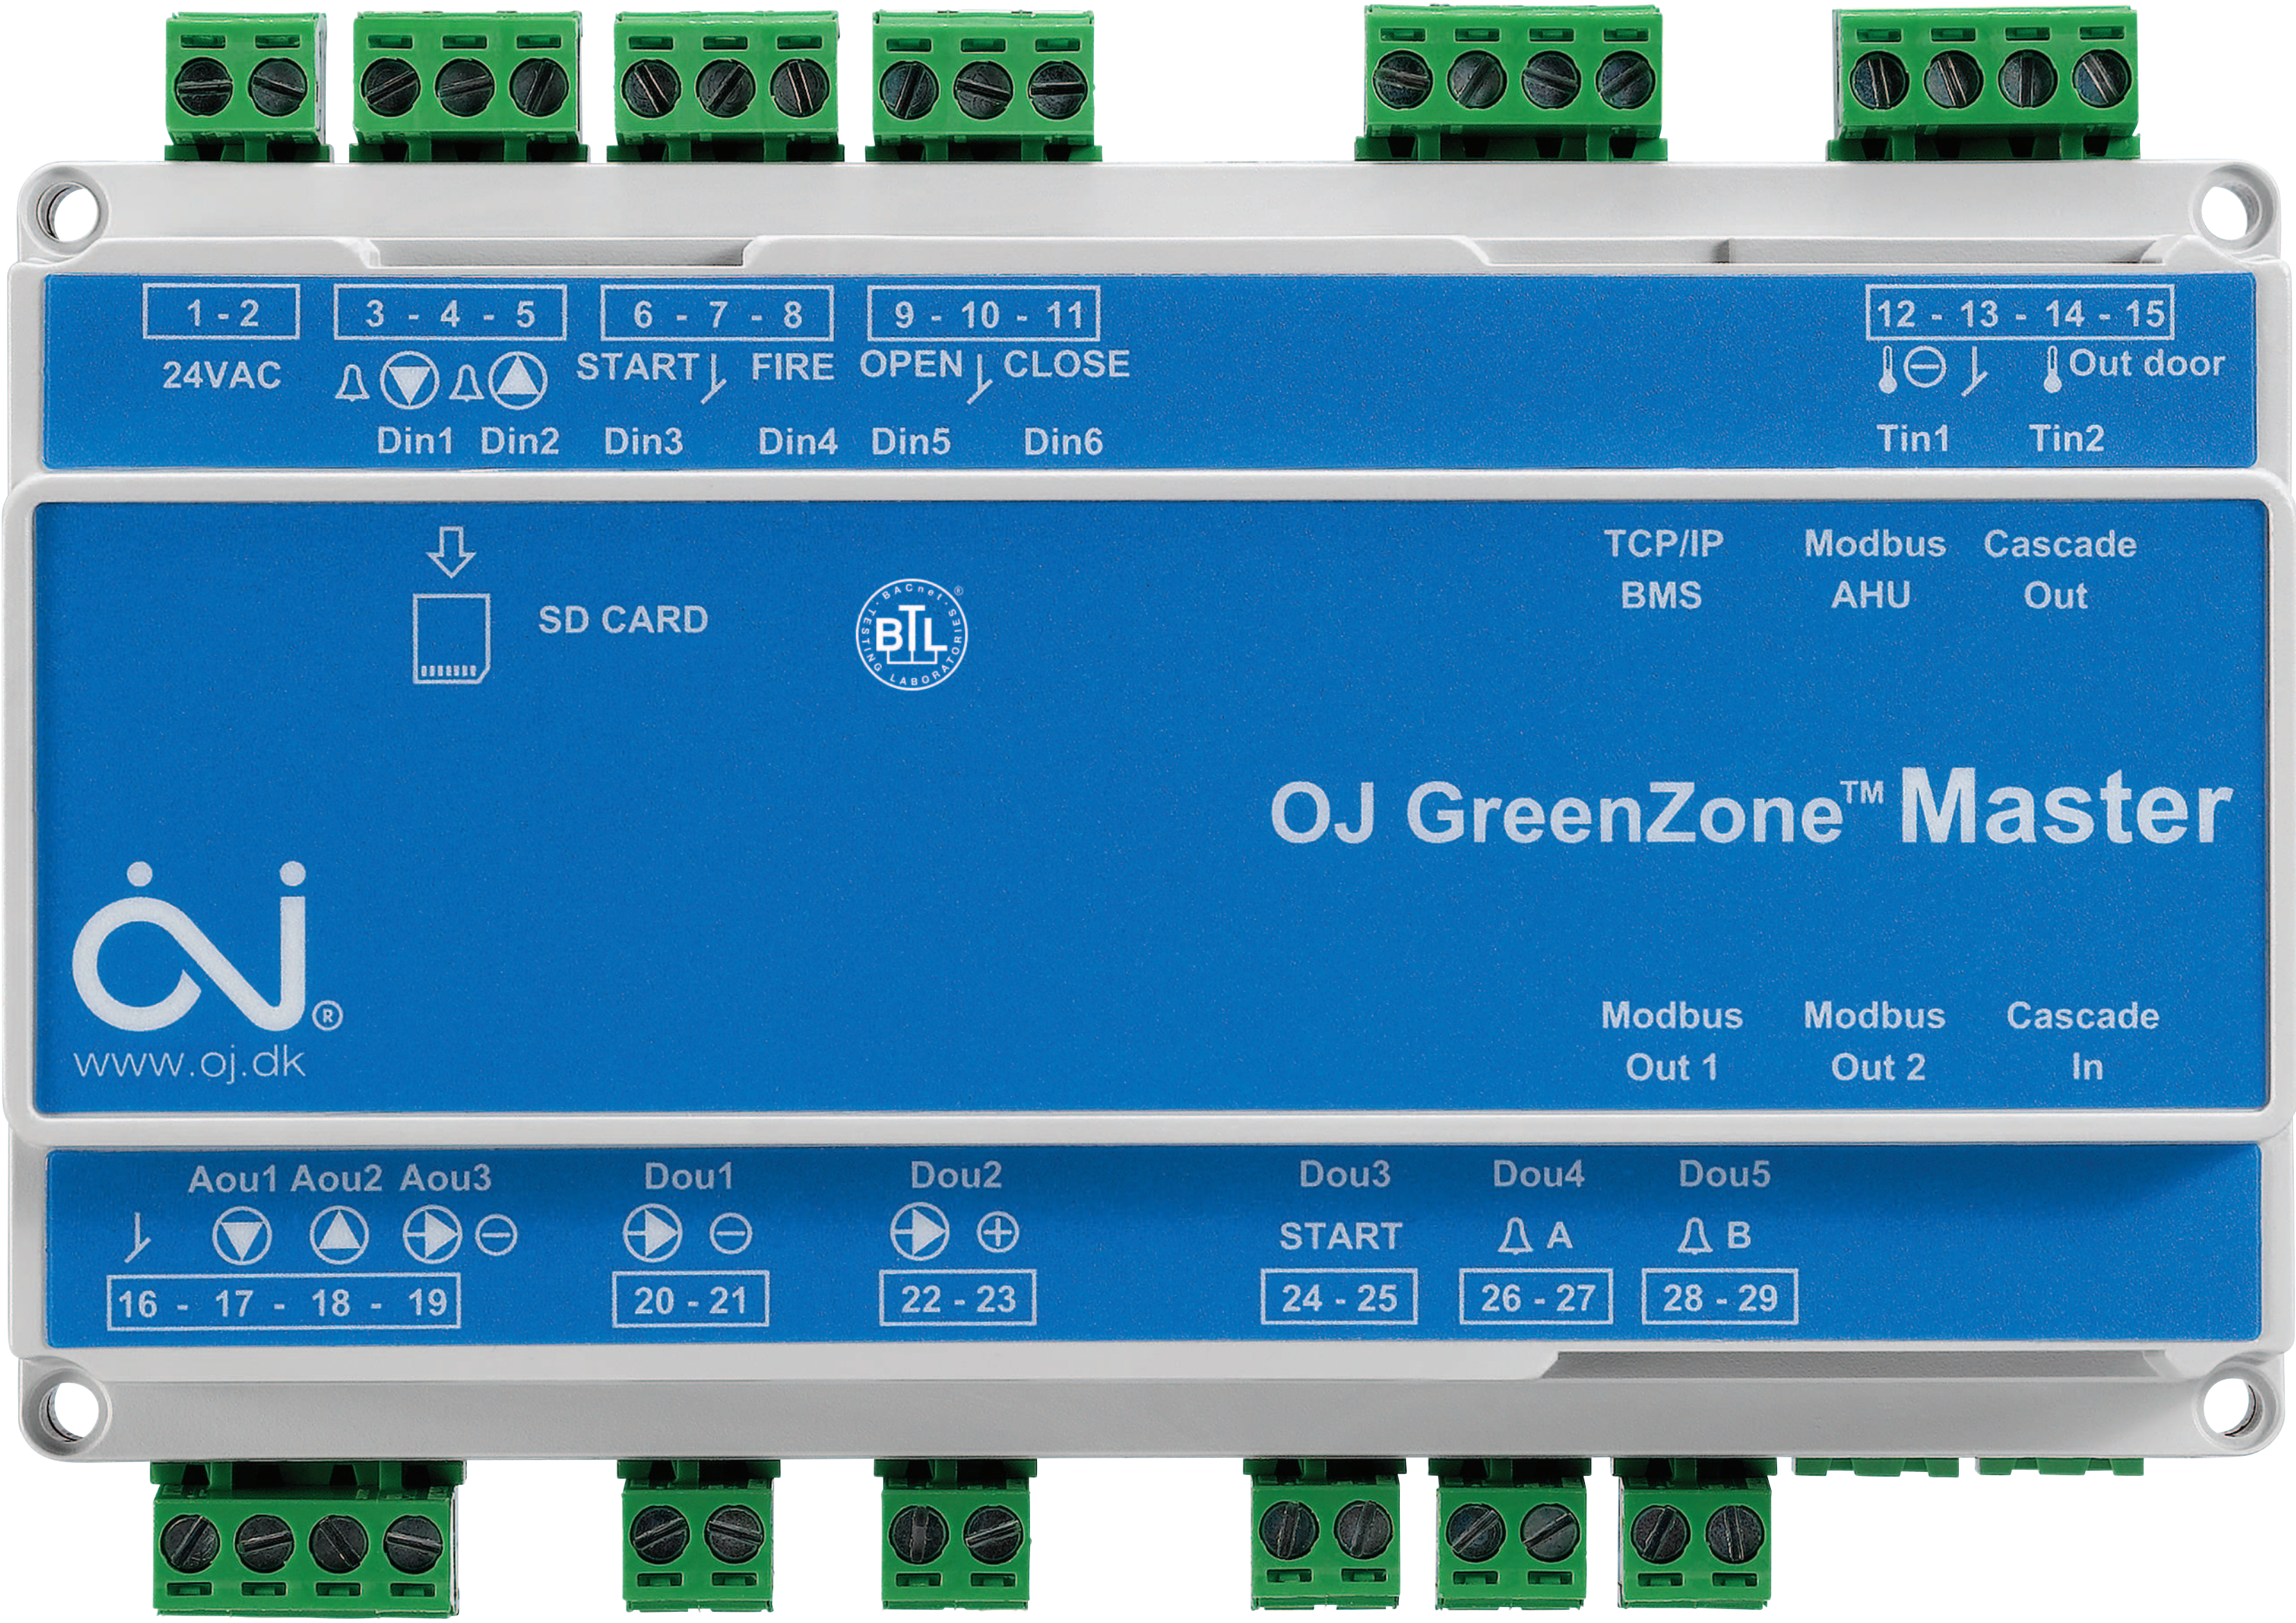
1 - 2
24VAC
3 - 4 - 5
Din1
Din2
6 - 7 - 8
START
FIRE
Din3
Din4
9 - 10 - 11
OPEN
CLOSE
Din5
Din6
12 - 13 - 14 - 15
Out door
Tin1
Tin2
SD CARD
TCP/IP
BMS
Modbus
AHU
Cascade
Out
OJ GreenZone™ Master
www.oj.dk
Modbus
Out 1
Modbus
Out 2
Cascade
In
Aou1 Aou2 Aou3
16 - 17 - 18 - 19
Dou1
20 - 21
Dou2
22 - 23
Dou3
START
24 - 25
Dou4
A
26 - 27
Dou5
B
28 - 29