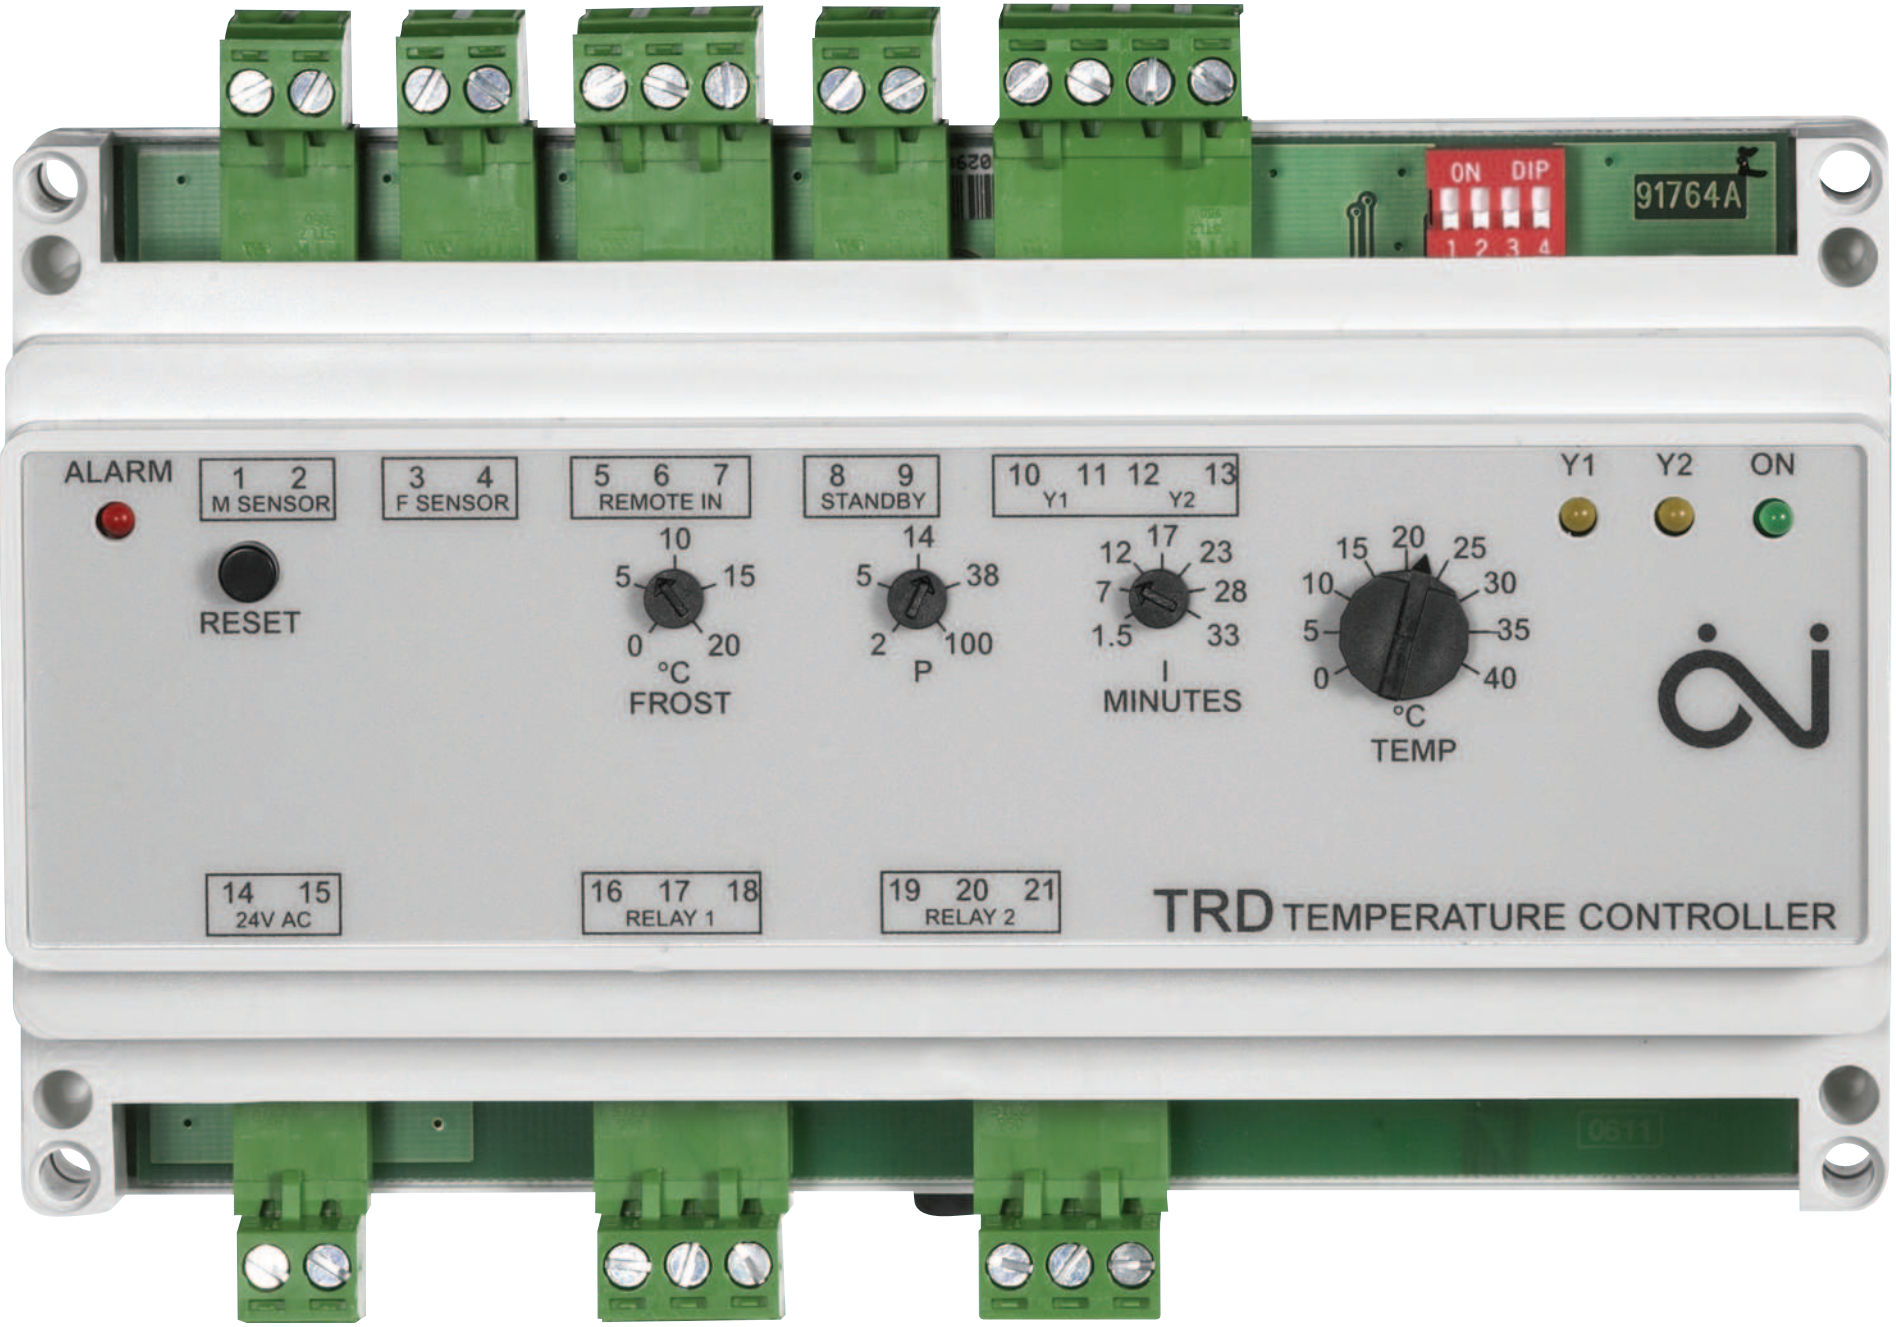
ALARM
RESET
1 2 M SENSOR
3 4 F SENSOR
5 6 7 REMOTE IN
8 9 STANDBY
10 11 12 13 Y1 Y2
Y1
Y2
ON
0 5 10 15 20 °C FROST
2 5 14 38 100 P
1.5 7 12 17 23 28 33 I MINUTES
0 5 10 15 20 25 30 35 40 °C TEMP
ON DIP 1 2 3 4
91764A
14 15 24V AC
16 17 18 RELAY 1
19 20 21 RELAY 2
TRD TEMPERATURE CONTROLLER